

Rapport d'analyse Page 1 / 3
Edité le : 22/11/2021

S.I.E DU THIERS

601 route du Sougey
73610 SAINT ALBAN DE MONTBEL

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Il comporte 3 pages.

Le COFRAC est signataire de l'accord multilatéral de EA (European cooperation for Accreditation), ILAC (International Laboratory Accreditation Forum) de reconnaissance de l'équivalence des rapports d'analyses.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, identifiés par le symbole #.

Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).

Identification dossier :	SLA21-18503	
Identification échantillon :	SLA2111-2117-1	Analyse demandée par : ARS DT de SAVOIE
Doc Adm Client :	ARS	
UGE :	0003 - SYNDICAT DU THIERS	
Nom de l'exploitant :	SYNDICAT DU THIERS	
Nom de l'installation :	LES COURRIERS TEPPAZ	Type : UDI Code : 000710
PSV :	0000004355	
Point de surveillance :	LES TEPPAZ	
Localisation exacte :	MME CLARET. CUISINE	
Département/Commune :	73 / ENTREMONT-LE-VIEUX	
Nature:	Eau de distribution	
Type d'eau :	T - EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE	
Motif du prélèvement : CS	Type de visite : D1	Type Analyse : D103
Prélèvement :	Prélevé le 18/11/2021 de 11h15 à 11h15 Réceptionné le 18/11/2021 à 15h10	
	Prélevé et mesuré sur le terrain par / Savoie Labo - O. Ricard	
	Prélèvement accrédité Cofrac selon FDT 90-520	
	Flaconnage SAVOIE LABO	

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire. Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. (incertitudes établies par le laboratoire et communiquées sur demande).

Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.

Les informations fournies par le client sont de sa seule responsabilité. Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises.

Date de début d'analyse le 18/11/2021 à 15h46

Paramètres analytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	Limites de qualité	Références de qualité	COFRAC
Observations sur le terrain							
Démontage du brise-jet	Inexistant	-	Observation				
Désinfection du point de prélèvement	Flamme	-	Observation				
Prélèvement au 1er jet	Non	-	Observation				
Type de robinet	En continu	-	Observation				

Doc Adm Client : ARS

Paramètres analytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	Limites de qualité	Références de qualité	COFRAC
Mesures sur le terrain							
Aspect (in situ)	Acceptable	-	Observation				
Chlore libre (in situ)	<0.05	mg/l Cl ₂	Spectrophotométrie à la DPD	NF EN ISO 7393-2			#
Chlore total (in situ)	<0.05	mg/l Cl ₂	Spectrophotométrie à la DPD	NF EN ISO 7393-2			#
Couleur (apparente) (in situ)	Acceptable	-	Analyse qualitative	NF EN ISO 7887 Meth. A		Acceptable	
Odeur de l'eau (in situ)	Acceptable	-	Analyse organoleptique qualitative	NF EN 1622 annexe C		Acceptable	
Température de l'eau ou de mesure (in situ)	8.8	°C	Méthode à la sonde	Meth. Interne PVT-MO-009			25 #
Analyses microbiologiques							
Coliformes	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 9308-1			0 #
Entérocoques	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 7899-2	0		#
Escherichia coli	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 9308-1	0		#
Microorganismes aérobies à 22°C	< 1	UFC/ml	Incorporation	NF EN ISO 6222			#
Microorganismes aérobies à 36°C	< 1	UFC/ml	Incorporation	NF EN ISO 6222			#
Spores d'Anaérobies Sulfito-Réducteurs	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN 26461-2			0 #
Caractéristiques organoleptiques							
Coloration	< 5	mg/l Pt	Spectrométrie	NF EN ISO 7887 méth. C			15
Saveur	Acceptable	-	Analyse organoleptique	NF EN 1622 annexe C		Acceptable	
Analyses physicochimiques							
Analyses physicochimiques de base							
Conductivité électrique (corrigée à 25°C par compensation)	282	µS/cm	Conductimétrie	NF EN 27888		200 1100	#
pH	8.00	Unité pH	Electrochimie	NF EN ISO 10523		6.5 9	#
Température de mesure du pH	18.0	°C	Electrochimie	NF EN ISO 10523			#
Turbidité	0.22	NFU	Néphélométrie	NF EN ISO 7027-1			2 #
Formes de l'azote							
Ammonium	< 0.03	mg/l NH ₄ ⁺	Spectrophotométrie automatisée	NF ISO 15923-1		0.10	#

Les critères de spécifications (Limite et référence de qualité) sont définis suivant le jeu de spécification réglementaire.

Eau conforme aux limites et références de qualité fixées par l'arrêté modifié du 11 janvier 2007 pour les paramètres analysés.

La conclusion relative à l'échantillon est couverte par l'accréditation COFRAC si tous les essais réalisés sont eux-mêmes couverts par l'accréditation

Sarah PEUTIN
Responsable Laboratoire




—

—

—

point prélevé

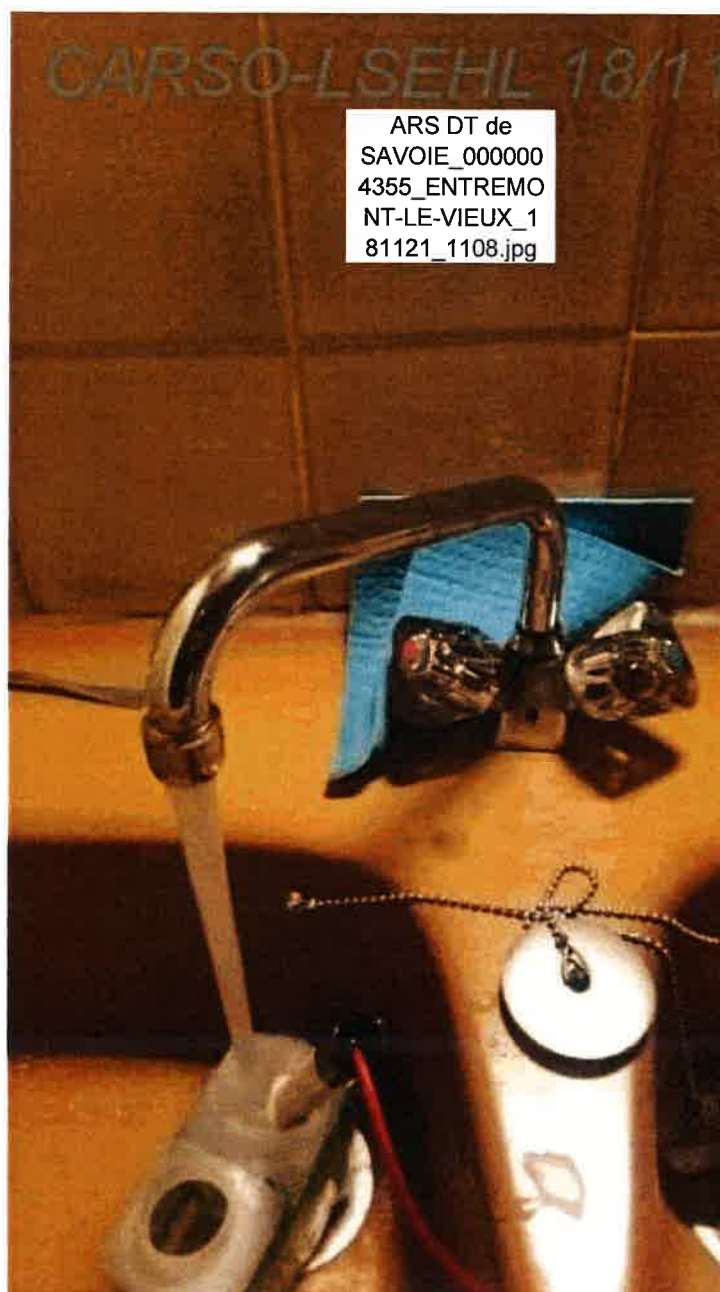

Rapport d'analyse Page 1 / 3
Edité le : 22/11/2021

S.I.E DU THIERS

601 route du Sougey
73610 SAINT ALBAN DE MONTBEL

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Il comporte 3 pages.

Le COFRAC est signataire de l'accord multilatéral de EA (European cooperation for Accreditation), ILAC (International Laboratory Accreditation Forum) de reconnaissance de l'équivalence des rapports d'analyses.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, identifiés par le symbole #.

Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).

Identification dossier : SLA21-18503
Identification échantillon : SLA2111-2116-1 **Analyse demandée par :** ARS DT de SAVOIE
Doc Adm Client : ARS
UGE : 0003 - SYNDICAT DU THIERS
Nom de l'exploitant : SYNDICAT DU THIERS
Nom de l'installation : ENTREMT LE VX LE NANTET **Type :** UDI **Code :** 002100
PSV : 0000002228
Point de surveillance : LE NANTET
Localisation exacte : MME GOUYOU. CUISINE
Département/Commune : 73 / ENTREMONT-LE-VIEUX
Nature : Eau de distribution
Type d'eau : T - EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE
Motif du prélèvement : CS **Type de visite :** D1 **Type Analyse :** D103
Prélèvement : Prélevé le 18/11/2021 de 10h06 à 10h06 Réceptionné le 18/11/2021 à 15h10
Prélevé et mesuré sur le terrain par / Savoie Labo - O. Ricard
Prélèvement accrédité Cofrac selon FDT 90-520
Flaconnage SAVOIE LABO

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire. Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. (incertitudes établies par le laboratoire et communiquées sur demande).

Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.

Les informations fournies par le client sont de sa seule responsabilité. Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises.

Date de début d'analyse le 18/11/2021 à 15h44

Paramètres analytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	Limites de qualité	Références de qualité	COFRAC
Observations sur le terrain							
Démontage du brise-jet	Oui	-	Observation				
Désinfection du point de prélèvement	Flamme	-	Observation				
Prélèvement au 1er jet	Non	-	Observation				
Type de robinet	Mitigeur	-	Observation				

Doc Adm Client : ARS

Paramètres analytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	Limites de qualité	Références de qualité	COFRAC
Mesures sur le terrain							
Aspect (in situ)	Acceptable	-	Observation				
Chlore libre (in situ)	<0.05	mg/l Cl2	Spectrophotométrie à la DPD	NF EN ISO 7393-2			#
Chlore total (in situ)	<0.05	mg/l Cl2	Spectrophotométrie à la DPD	NF EN ISO 7393-2			#
Couleur (apparente) (in situ)	Acceptable	-	Analyse qualitative	NF EN ISO 7887 Meth. A		Acceptable	
Odeur de l'eau (in situ)	Acceptable	-	Analyse organoleptique qualitative	NF EN 1622 annexe C		Acceptable	
Température de l'eau ou de mesure (in situ)	8.1	°C	Méthode à la sonde	Meth. Interne PVT-MO-009			25 #
Analyses microbiologiques							
Coliformes	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 9308-1			0 #
Entérocoques	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 7899-2	0		#
Escherichia coli	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 9308-1	0		#
Microorganismes aérobies à 22°C	16	UFC/ml	Incorporation	NF EN ISO 6222			#
Microorganismes aérobies à 36°C	< 1	UFC/ml	Incorporation	NF EN ISO 6222			#
Spores d'Anaérobies Sulfite-Réducteurs	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN 26461-2			0 #
Caractéristiques organoleptiques							
Coloration	7	mg/l Pt	Spectrométrie	NF EN ISO 7887 méth. C			15
Saveur	Acceptable	-	Analyse organoleptique	NF EN 1622 annexe C		Acceptable	
Analyses physicochimiques							
Analyses physicochimiques de base							
Conductivité électrique (corrigée à 25°C par compensation)	235	µS/cm	Conductimétrie	NF EN 27888		200 1100	#
pH	8.03	Unité pH	Electrochimie	NF EN ISO 10523		6.5 9	#
Température de mesure du pH	18.3	°C	Electrochimie	NF EN ISO 10523			#
Turbidité	0.64	NFU	Néphélométrie	NF EN ISO 7027-1			2 #
Formes de l'azote							
Ammonium	< 0.03	mg/l NH4+	Spectrophotométrie automatisée	NF ISO 15923-1			0.10 #

Les critères de spécifications (Limite et référence de qualité) sont définis suivant le jeu de spécification réglementaire.

Eau conforme aux limites et références de qualité fixées par l'arrêté modifié du 11 janvier 2007 pour les paramètres analysés.

La conclusion relative à l'échantillon est couverte par l'accréditation COFRAC si tous les essais réalisés sont eux-mêmes couverts par l'accréditation

Sarah PEUTIN
Responsable Laboratoire



SAVOIE LABO

Rapport d'analyse Page 3 / 3

Edité le : 22/11/2021

Identification échantillon : SLA2111-2116-1

Destinataire : S.I.E DU THIERS

—
—
—

point prélevé



Rapport d'analyse Page 1 / 3
Edité le : 22/11/2021

S.I.E DU THIERS

601 route du Sougey
73610 SAINT ALBAN DE MONTBEL

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Il comporte 3 pages.

Le COFRAC est signataire de l'accord multilatéral de EA (European cooperation for Accreditation), ILAC (International Laboratory Accreditation Forum) de reconnaissance de l'équivalence des rapports d'analyses.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, identifiés par le symbole #.

Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).

Identification dossier :	SLA21-18503	
Identification échantillon :	SLA2111-2115-1	Analyse demandée par : ARS DT de SAVOIE
Doc Adm Client :	ARS	
UGE :	0003 - SYNDICAT DU THIERS	
Nom de l'exploitant :	SYNDICAT DU THIERS	
Nom de l'installation :	ENTREMT LE VX LE DESERT	Type : UDI Code : 002099
PSV :	0000002227	
Point de surveillance :	LE DESERT	
Localisation exacte :	BASSIN PUBLIC CENTRE DE HAMEAU	
Département/Commune :	73 / ENTREMONT-LE-VIEUX	
Nature:	Eau de distribution	
Type d'eau :	T - EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE	
Motif du prélèvement : CS	Type de visite : D1	Type Analyse : D103
Prélèvement :	Prélevé le 18/11/2021 de 10h26 à 10h26 Réceptionné le 18/11/2021 à 15h10	
	Prélevé et mesuré sur le terrain par / Savoie Labo - O. Ricard	
	Prélèvement accrédité Cofrac selon FDT 90-520	
	Flaconnage SAVOIE LABO	

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire. Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. (incertitudes établies par le laboratoire et communiquées sur demande).

Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.

Les informations fournies par le client sont de sa seule responsabilité. Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises.

Date de début d'analyse le 18/11/2021 à 15h44

Paramètres analytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	Limites de qualité	Références de qualité	COFRAC
Observations sur le terrain							
Démontage du brise-jet	Inexistant	-	Observation				
Désinfection du point de prélèvement	Flamme	-	Observation				
Prélèvement au 1er jet	Non	-	Observation				
Type de robinet	Robinet	-	Observation				

Doc Adm Client : ARS

Paramètres analytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	Limites de qualité	Références de qualité	COFRAC
Mesures sur le terrain							
Aspect (in situ)	Acceptable	-	Observation				
Chlore libre (in situ)	0.06	mg/l Cl ₂	Spectrophotométrie à la DPD	NF EN ISO 7393-2			#
Chlore total (in situ)	0.11	mg/l Cl ₂	Spectrophotométrie à la DPD	NF EN ISO 7393-2			#
Couleur (apparente) (in situ)	Acceptable	-	Analyse qualitative	NF EN ISO 7887 Meth. A		Acceptable	
Odeur de l'eau (in situ)	Acceptable	-	Analyse organoleptique qualitative	NF EN 1622 annexe C		Acceptable	
Température de l'eau ou de mesure (in situ)	7.8	°C	Méthode à la sonde	Meth. Interne PVT-MO-009			25 #
Analyses microbiologiques							
Coliformes	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 9308-1			0 #
Entérocoques	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 7899-2	0		#
Escherichia coli	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 9308-1	0		#
Microorganismes aérobies à 22°C	< 1	UFC/ml	Incorporation	NF EN ISO 6222			#
Microorganismes aérobies à 36°C	1	UFC/ml	Incorporation	NF EN ISO 6222			#
Spores d'Anaérobies Sulfite-Réducteurs	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN 26461-2			0 #
Caractéristiques organoleptiques							
Coloration	7	mg/l Pt	Spectrométrie	NF EN ISO 7887 méth. C			15
Saveur	Acceptable	-	Analyse organoleptique	NF EN 1622 annexe C		Acceptable	
Analyses physicochimiques							
Analyses physicochimiques de base							
Conductivité électrique (corrigée à 25°C par compensation)	265	µS/cm	Conductimétrie	NF EN 27888		200 1100	#
pH	7.98	Unité pH	Electrochimie	NF EN ISO 10523		6.5 9	#
Température de mesure du pH	18.7	°C	Electrochimie	NF EN ISO 10523			#
Turbidité	0.76	NFU	Néphélométrie	NF EN ISO 7027-1			2 #
Formes de l'azote							
Ammonium	< 0.03	mg/l NH ₄ ⁺	Spectrophotométrie automatisée	NF ISO 15923-1			0.10 #

Les critères de spécifications (Limite et référence de qualité) sont définis suivant le jeu de spécification réglementaire.

Eau conforme aux limites et références de qualité fixées par l'arrêté modifié du 11 janvier 2007 pour les paramètres analysés.

La conclusion relative à l'échantillon est couverte par l'accréditation COFRAC si tous les essais réalisés sont eux-mêmes couverts par l'accréditation

Sarah PEUTIN
Responsable Laboratoire



SAVOIE LABO

Rapport d'analyse Page 3 / 3

Edité le : 22/11/2021

Identification échantillon : SLA2111-2115-1

Destinataire : S.I.E DU THIERS

point prélevé



RAPPORT D'ANALYSE

Rapport d'analyse Page 1 / 3
Edité le : 22/11/2021

S.I.E DU THIERS

601 route du Sougey
73610 SAINT ALBAN DE MONTBEL

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Il comporte 3 pages.

Le COFRAC est signataire de l'accord multilatéral de EA (European cooperation for Accreditation), ILAC (International Laboratory Accreditation Forum) de reconnaissance de l'équivalence des rapports d'analyses.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, identifiés par le symbole #.

Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).

Identification dossier :	SLA21-18503	
Identification échantillon :	SLA2111-2114-1	Analyse demandée par : ARS DT de SAVOIE
Doc Adm Client :	ARS	
UGE :	0003 - SYNDICAT DU THIERS	
Nom de l'exploitant :	SYNDICAT DU THIERS	
Nom de l'installation :	ENTREMT LE VX LES RIGAUD	Type : UDI Code : 002097
PSV :	0000002225	
Point de surveillance :	LES RIGAUD	
Localisation exacte :	MR MODELIN CUISINE	
Département/Commune :	73 / ENTREMONT-LE-VIEUX	
Nature:	Eau de distribution	
Type d'eau :	T - EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE	
Motif du prélèvement : CS	Type de visite : D1	Type Analyse : D103
Prélèvement :	Prélevé le 18/11/2021 de 12h24 à 12h24 Réceptionné le 18/11/2021 à 15h09	
	Prélevé et mesuré sur le terrain par / Savoie Labo - O. Ricard	
	Prélèvement accrédité Cofrac selon FDT 90-520	
	Flaconnage SAVOIE LABO	

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire. Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. (incertitudes établies par le laboratoire et communiquées sur demande).

Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.

Les informations fournies par le client sont de sa seule responsabilité. Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises.

Date de début d'analyse le 18/11/2021 à 15h44

Paramètres analytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	Limites de qualité	Références de qualité	COFRAC
Observations sur le terrain							
Démontage du brise-jet	Oui	-	Observation				
Désinfection du point de prélèvement	Flamme	-	Observation				
Prélèvement au 1er jet	Non	-	Observation				
Type de robinet	Mélangeur	-	Observation				

Paramètres analytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	Limites de qualité	Références
------------------------	-----------	--------	----------	--------	--------------------	------------

Mesures sur le terrain	Aspect (in situ)	Acceptable	-	Observation	NF EN ISO 7393-2	
	Chlore libre (in situ)	<0.05	mg/l Cl2	Spectrophotométrie à la DPD	NF EN ISO 7393-2	
	Chlore total (in situ)	<0.05	mg/l Cl2	Spectrophotométrie à la DPD	NF EN ISO 7393-2	
	Couleur (apparente) (in situ)	Acceptable	-	Analyse qualitative	NF EN ISO 7887 Meth. A	Acceptable
	Odeur de l'eau (in situ)	Acceptable	-	Analyse organoleptique	NF EN 1622 annexe C	Acceptable
	Température de l'eau ou de mesure (in situ)	9.2	°C	Méthode à la sonde qualitative	Meth. Interne PVT-MO-009	25 #
	Analyses microbiologiques					
	Coliformes	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 9308-1	0 #
	Entérocoques	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 7898-2	0 #
Caractéristiques organoleptiques	Escherichia coli	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 9308-1	0 #
	Microorganismes aérobies à 22°C	8	UFC/ml	Incorporation	NF EN ISO 6222	#
	Microorganismes aérobies à 36°C	< 1	UFC/ml	Incorporation	NF EN ISO 6222	#
	Spores d'Anaérobies Sulfite-Réducteurs	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN 26461-2	0 #
	Analyses physicochimiques					
	Saveur	Acceptable	-	Analyse organoleptique	NF EN 1622 annexe C	15 #
	Coloration	< 5	mg/l Pt	Spectrométrie	NF EN ISO 7887 méth. C	Acceptable
	Analyses physicochimiques de base					
Formes de l'azote	Conductivité électrique (corrigée à 25°C par compensation)	420	µS/cm	Conductimétrie	NF EN 27888	200 1100 #
	pH	7.81	Unité pH	Electrochimie	NF EN ISO 10523	6.5 9 #
	Température de mesure du pH	18.2	°C	Electrochimie	NF EN ISO 10523	2 #
	Turbidité	1.34	NFU	Néphélométrie	NF EN ISO 7027-1	0.10 #

Les critères de spécifications (Limite et référence de qualité) sont définis suivant le jeu de spécification réglementaire.

Eau conforme aux limites et références de qualité fixées par l'arrêté modifié du 11 janvier 2007 pour les paramètres analysés.

La conclusion relative à l'échantillon est couverte par l'accréditation COFRAC si tous les essais réalisés sont eux-mêmes couverts par l'accréditation

Sarah PEUTIN
Responsable Laboratoire

SAVOIE LABO

Rapport d'analyse Page 3 / 3

Edité le : 22/11/2021

Identification échantillon : SLA2111-2114-1

Destinataire : S.I.E DU THIERS

—
—
—

point prélevé



Rapport d'analyse Page 1 / 3
Edité le : 22/11/2021

S.I.E DU THIERS

601 route du Sougey
73610 SAINT ALBAN DE MONTBEL

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Il comporte 3 pages.

Le COFRAC est signataire de l'accord multilatéral de EA (European cooperation for Accreditation), ILAC (International Laboratory Accreditation Forum) de reconnaissance de l'équivalence des rapports d'analyses.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, identifiés par le symbole #.

Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).

Identification dossier :	SLA21-18503		
Identification échantillon :	SLA2111-2113-1	Analyse demandée par :	ARS DT de SAVOIE
Doc Adm Client :	ARS		
UGE :	0003 - SYNDICAT DU THIERS		
Nom de l'exploitant :	SYNDICAT DU THIERS		
Nom de l'installation :	ENTREMT LE VX CHEF-LIEU	Type : UDI	Code : 002095
PSV :	0000002223		
Point de surveillance :	CHEF-LIEU ENTREMONT LE VIEUX		
Localisation exacte :	MAIRIE. CUISINE CANTINE		
Département/Commune :	73 / ENTREMONT-LE-VIEUX		
Nature:	Eau de distribution		
Type d'eau :	T - EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE		
Motif du prélèvement : CS	Type de visite : D1	Type Analyse : D103	
Prélèvement :	Prélevé le 18/11/2021 de 10h49 à 10h49 Réceptionné le 18/11/2021 à 15h09		
	Prélevé et mesuré sur le terrain par / Savoie Labo - O. Ricard		
	Prélèvement accrédité Cofrac selon FDT 90-520		
	Flaconnage SAVOIE LABO		

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire. Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. (incertitudes établies par le laboratoire et communiquées sur demande).

Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.

Les informations fournies par le client sont de sa seule responsabilité. Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises.

Date de début d'analyse le 18/11/2021 à 15h44

Paramètres analytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	Limites de qualité	Références de qualité	COFRAC
Observations sur le terrain							
Démontage du brise-jet	Oui	-	Observation				
Désinfection du point de prélèvement	Flamme	-	Observation				
Prélèvement au 1er jet	Non	-	Observation				
Type de robinet	Mélangeur	-	Observation				

Paramètres analytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Nomes	Limites de qualité	Références
------------------------	-----------	--------	----------	-------	--------------------	------------

Mesures sur le terrain	Aspect (in situ)	Acceptable	-	Observation	NF EN ISO 7393-2	
	Chlore libre (in situ)	0.19	mg/l Cl2	Spectrophotométrie à la DPD	NF EN ISO 7393-2	
	Chlore total (in situ)	0.21	mg/l Cl2	Spectrophotométrie à la DPD	NF EN ISO 7393-2	
	Couleur (apparente) (in situ)	Acceptable	-	Analyse qualitative	NF EN ISO 7887 Meth. A	Acceptable
	Odeur de l'eau (in situ)	Acceptable	-	Analyse organoleptique qualitative	NF EN 1622 annexe C	Acceptable
	Température de l'eau ou de mesure (in situ)	9.6	°C	Méthode à la sonde	Meth. Interne PVT-MO-009	25 #
	Analyses microbiologiques					
	Coliformes	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 9308-1	0 #
	Entérocoques	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 7899-2	0 #
Caractéristiques organoleptiques	Escherichia coli	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 9308-1	0 #
	Microorganismes aérobies à 22°C	< 1	UFC/ml	Incorporation	NF EN ISO 6222	#
	Microorganismes aérobies à 36°C	5	UFC/ml	Incorporation	NF EN ISO 6222	#
	Spores d'Anaérobies Sulfite-Réducteurs	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN 26461-2	0 #
	Analyses physicochimiques					
	Saveur	Acceptable	-	Analyse organoleptique	NF EN 1622 annexe C	Acceptable
	Coloration	< 5	mg/l Pt	Spectrométrie	NF EN ISO 7887 meth. C	15 #
	Analyses physicochimiques de base					
Formes de l'azote	Conductivité électrique (corrigée à 25°C par compensation)	282	µS/cm	Conductimétrie	NF EN 27888	200 1100 #
	pH	8.05	Unité pH	Electrochimie	NF EN ISO 10523	6.5 9 #
	Température de mesure du pH	17.9	°C	Electrochimie	NF EN ISO 10523	2 #
	Turbidité	< 0.2	NFU	Néphélométrie	NF EN ISO 7027-1	0.10 #
	Ammonium					

Les critères de spécifications (Limite et référence de qualité) sont définis suivant le jeu de spécification réglementaire.

Eau conforme aux limites et références de qualité fixées par l'arrêté modifié du 11 janvier 2007 pour les paramètres analysés.

La conclusion relative à l'échantillon est couverte par l'accréditation COFRAC si tous les essais réalisés sont eux-mêmes couverts par l'accréditation

Sarah PEUTIN

Responsable Laboratoire

SAVOIE LABO

Rapport d'analyse Page 3 / 3

Edité le : 22/11/2021

Identification échantillon : SLA2111-2113-1

Destinataire : S.I.E DU THIERS

—
—
—

point prélevé



Rapport d'analyse Page 1 / 3
Edité le : 22/11/2021

S.I.E DU THIERS

601 route du Sougey
73610 SAINT ALBAN DE MONTBEL

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Il comporte 3 pages.

Le COFRAC est signataire de l'accord multilatéral de EA (European cooperation for Accreditation), ILAC (International Laboratory Accreditation Forum) de reconnaissance de l'équivalence des rapports d'analyses.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, identifiés par le symbole #.

Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).

Identification dossier : SLA21-18503
Identification échantillon : SLA2111-2112-1 **Analyse demandée par :** ARS DT de SAVOIE
Doc Adm Client : ARS
UGE : 0003 - SYNDICAT DU THIERS
Nom de l'exploitant : SYNDICAT DU THIERS
Nom de l'installation : ENTREMT LE VX STATION GRANIER **Type :** UDI **Code :** 002092
PSV : 0000002220
Point de surveillance : STATION DU GRANIER
Localisation exacte : MME THONIEL. BUANDERIE
Département/Commune : 73 / ENTREMONT-LE-VIEUX
Nature: Eau de distribution
Type d'eau : T - EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE
Motif du prélèvement : CS **Type de visite :** D1 **Type Analyse :** D103
Prélèvement : Prélevé le 18/11/2021 de 13h57 à 13h57 Réceptionné le 18/11/2021 à 15h09
Prélevé et mesuré sur le terrain par / Savoie Labo - O. Ricard
Prélèvement accrédité Cofrac selon FDT 90-520
Flaconnage SAVOIE LABO

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire. Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. (incertitudes établies par le laboratoire et communiquées sur demande).

Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.

Les informations fournies par le client sont de sa seule responsabilité. Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises.

Date de début d'analyse le 18/11/2021 à 15h44

Paramètres analytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	Limites de qualité	Références de qualité	COFRAC
Observations sur le terrain							
Démontage du brise-jet	Oui	-	Observation				
Désinfection du point de prélèvement	Flamme	-	Observation				
Prélèvement au 1er jet	Non	-	Observation				
Type de robinet	Mélangeur	-	Observation				

Paramètres analytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	Limites de qualité	Références	COFRAC
------------------------	-----------	--------	----------	--------	--------------------	------------	--------

Mesures sur le terrain Aspect (in situ) Chlore libre (in situ) Chlore total (in situ) Couleur (apparente) (in situ) Odeur de l'eau (in situ) Température de l'eau ou de mesure (in situ)	Acceptable	mg/l Cl2	Spectrophotométrie à la DPD	NF EN ISO 7393-2	Acceptable	#
	<0.05	mg/l Cl2	Spectrophotométrie à la DPD	NF EN ISO 7393-2	Acceptable	#
	Acceptable	-	Analyse qualitative	NF EN ISO 7887 Méth. A	Acceptable	#
	Acceptable	-	Analyse organoleptique	NF EN 1622 annexe C	Acceptable	#
	9.2	°C	Méthode à la sonde qualitative	Méth. Interne PVT-MO-009		25 #
	Analyses microbiologiques					
	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 9308-1	0	0 #
	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 7899-2	0	#
	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 9308-1	0	#
	9	UFC/ml	Incorporation	NF EN ISO 6222		#
Caractéristiques organoleptiques Spores d'Anaérobies Sulfito-Réducteurs Microorganismes aérobies à 22°C Microorganismes aérobies à 36°C	3	UFC/ml	Incorporation	NF EN ISO 6222		#
	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN 26461-2		0 #
	< 5	mg/l Pt	Spectrométrie	NF EN ISO 7887 méth. C	15	Acceptable
	Acceptable	-	Analyse organoleptique	NF EN 1622 annexe C		
	Analyses physicochimiques					
	407	µS/cm	Conductimétrie	NF EN 27888	200 1100	#
	7.71	Unité pH	Electrochimie	NF EN ISO 10523	6.5	9 #
	17.9	°C	Electrochimie	NF EN ISO 10523		2 #
	0.42	NFU	Néphélométrie	NF EN ISO 7027-1		0.10 #
	< 0.03	mg/l NH4+	Spectrophotométrie automatisée	NF ISO 15923-1		
Formes de l'azote Ammonium						

Eau conforme aux limites et références de qualité fixées par l'arrêté modifié du 11 janvier 2007 pour les paramètres analysés.
La conclusion relative à l'échantillon est couverte par l'accréditation COFRAC si tous les essais réalisés sont eux-mêmes couverts par l'accréditation

Sarah PEUTIN
Responsable Laboratoire



SAVOIE LABO

Rapport d'analyse Page 3 / 3

Edité le : 22/11/2021

Identification échantillon : SLA2111-2112-1

Destinataire : S.I.E DU THIERS

Rapport d'analyse Page 1 / 3
Edité le : 22/11/2021

S.I.E DU THIERS

601 route du Sougey
73610 SAINT ALBAN DE MONTBEL

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Il comporte 3 pages.

Le COFRAC est signataire de l'accord multilatéral de EA (European cooperation for Accreditation), ILAC (International Laboratory Accreditation Forum) de reconnaissance de l'équivalence des rapports d'analyses.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, identifiés par le symbole #.

Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).

Identification dossier :	SLA21-18503	
Identification échantillon :	SLA2111-2111-1	Analyse demandée par : ARS DT de SAVOIE
Doc Adm Client :	ARS	
UGE :	0003 - SYNDICAT DU THIERS	
Nom de l'exploitant :	SYNDICAT DU THIERS	
Nom de l'installation :	ENTREMT LE VX TENCOVAZ	Type : UDI Code : 002091
PSV :	0000002219	
Point de surveillance :	TENCOVAZ	
Localisation exacte :	BASSIN PUBLIC. CENTRE DE HAMEAU	
Département/Commune :	73 / ENTREMONT-LE-VIEUX	
Nature:	Eau de distribution	
Type d'eau :	S - EAU DISTRIBUEE SANS DESINFECTION	
Motif du prélèvement : CS	Type de visite : D1	Type Analyse : D103
Prélèvement :	Prélevé le 18/11/2021 de 14h13 à 14h13 Réceptionné le 18/11/2021 à 15h09	
	Prélevé et mesuré sur le terrain par / Savoie Labo - O. Ricard	
	Prélèvement accrédité Cofrac selon FDT 90-520	
	Flaconnage SAVOIE LABO	

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire. Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. (incertitudes établies par le laboratoire et communiquées sur demande).

Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.

Les informations fournies par le client sont de sa seule responsabilité. Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises.

Date de début d'analyse le 18/11/2021 à 15h44

Paramètres analytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	Limites de qualité	Références de qualité	COFRAC
Observations sur le terrain							
Démontage du brise-jet	Inexistant	-	Observation				
Désinfection du point de prélèvement	Flamme	-	Observation				
Prélèvement au 1er jet	Non	-	Observation				
Type de robinet	En continu	-	Observation				

Paramètres analytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Nomes	Limites de qualité	Références	COFRAC
------------------------	-----------	--------	----------	-------	--------------------	------------	--------

Mesures sur le terrain	Aspect (in situ)	Acceptable	-	Observation	NF EN ISO 7393-2		#
	Chlore libre (in situ)	<0.05	mg/l Cl2	Spectrophotométrie à la DPD	NF EN ISO 7393-2		#
	Chlore total (in situ)	<0.05	mg/l Cl2	Spectrophotométrie à la DPD	NF EN ISO 7393-2		#
	Couleur (apparente) (in situ)	Acceptable	-	Analyse qualitative à la DPD	NF EN ISO 7887 Méth. A	Acceptable	
	Odeur de l'eau (in situ)	Acceptable	-	Analyse organoleptique qualitative	NF EN 1622 annexe C	Acceptable	
	Température de l'eau ou de mesure (in situ)	8.2	°C	Méthode à la sonde	Méth. Interne PVT-MO-009		25 #
	Analyses microbiologiques						
	Coliformes	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 9308-1	0	#
	Entérocoques	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 7899-2	0	#
	Escherichia coli	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 9308-1	0	#
Caractéristiques organoleptiques	Microorganismes aérobies à 22°C	1	UFC/ml	Incorporation	NF EN ISO 6222		#
	Microorganismes aérobies à 36°C	< 1	UFC/ml	Incorporation	NF EN ISO 6222		#
	Spores d'Anaérobies Sulfite-Réducteurs	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN 26461-2		#
	Analyses physicochimiques						
	Saveur	Acceptable	-	Analyse organoleptique	NF EN 1622 annexe C	Acceptable	
	Coloration	< 5	mg/l Pt	Spectrométrie	NF EN ISO 7887 méth. C		15 #
	Analyses physicochimiques de base						
	Conductivité électrique (corrigée à 25°C par compensation)	379	µS/cm	Conductimétrie	NF EN 27888	200	1100 #
	pH	8.07	Unité pH	Electrochimie	NF EN ISO 10523	6.5	9 #
	Température de mesure du pH	17.7	°C	Electrochimie	NF EN ISO 10523		#
Formes de l'azote	Turbidité	0.23	NFU	Néphélométrie	NF EN ISO 7027-1		2 #
	Analyses physicochimiques de base						
	Ammonium	< 0.03	mg/l NH4+	Spectrophotométrie automatisée	NF ISO 15923-1		0.10 #

Eau conforme aux limites et références de qualité fixées par l'arrêté modifié du 11 janvier 2007 pour les paramètres analysés.

Les critères de spécifications (Limite et référence de qualité) sont définis suivant le jeu de spécification réglementaire.

La conclusion relative à l'échantillon est couverte par l'accréditation COFRAC si tous les essais réalisés sont eux-mêmes couverts par l'accréditation

Sarah PEUTIN
Responsable Laboratoire



—

—

—

point prélevé



